



Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 21

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr OBAC/0251/CZ/18



AC 099

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: ADEKO SALES Anna Ciuraj
ul. Niedurnego 51 lok. 10
41-709 Ruda Śląska

Nazwa i adres producenta: ADEKO SALES Anna Ciuraj
ul. Niedurnego 51 lok. 10
41-709 Ruda Śląska

Nazwa wyrobu: Łóżko piętrowe

Typ (odmiany): DMP, DMPA, DMPB, DMPBA

Parametry techniczne: Jak w dokumentacji producenta.

Spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa zapewniono poprzez zgodność z normami:
PN-EN 747-1+A1:2015-08

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/0251.1/RM/18

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań:

- Numer LL/178/2018 z dnia 08.08.2018 r.
- Załącznik nr 1 do LL/178/2018 z dnia 20.09.2018 r.
- Numer 126/18/01 z dnia 23.08.2018 r.

Program certyfikacji wyrobu: OBAC/PC-1a

Zgodnie z dokumentacją: wg wykazu na stronie 2/2


Certyfikat jest ważny w okresie od 28.12.2018 do 20.09.2021. Właściciel certyfikatu ma prawo do oświadczania zgodności wyłącznie dla wyrobu (ów) posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór (wzory). Certyfikat nie oznacza, że jednostka certyfikująca przeprowadziła nadzór lub kontrolę procesu produkcyjnego. Proces produkcji / zakładowa kontrola produkcji nie jest objęty(a) niniejszym certyfikatem. Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji „OBAC” w Gliwicach wydając niniejszy Certyfikat nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i pokrewnych.



**Kierownik
Jednostki Certyfikującej**

mgr Piotr Tarnawski

Wydanie 2
Gliwice, 28 grudnia 2018 r.

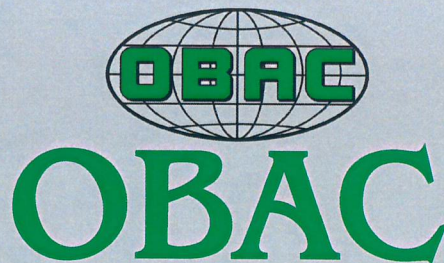

Óśrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 21

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0251/CZ/18



AC 099

1. Dokumentacja:

1.1. Dokumentacja Techniczna v.2. Łóżko: DMP, DMPA, DMPB, DMPBA. Ruda Śląska 2018.

2. Warunki stosowania wyrobu:

- 2.1. Przedmiotowe łóżka piętrowe DMP, DMPA, DMPB, DMPBA należy eksploatować zgodnie z dokumentacją producenta.
- 2.2. Wysokie łóżko DMPBA, DMPA i górne poziomy pozostałych łóżek przeznaczone są dla dzieci powyżej 6 roku życia.
- 2.3. W celu zminimalizowania ryzyka zakleszczenia odległość górnych barier bezpieczeństwa względem sąsiednich obiektów nie powinna przekraczać 75 mm lub powinna być większa niż 230 mm.
- 2.4. Wierzch stosowanego materaca powinien znajdować się co najmniej 160 mm poniżej górnej krawędzi bariery bezpieczeństwa.
- 2.5. O wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w dokumentacji przedmiotowych łóżek piętrowych DMP, DMPA, DMPB, DMPBA zmieniających parametry techniczne i warunki eksploatacyjne należy bezzwłocznie powiadomić Óśrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC” Sp. z o.o. - jako autora niniejszego certyfikatu, w celu przeprowadzenia ponownych badań.

